

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 07.09.2016 № 05-12-1/183

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь

Министерство торговли Республики
Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Облсполкомы

Минский горисполком

Департамент контроля и надзора за
строительством

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте
государственных органов)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 7 сентября 2016 г. № 05-12-1/183;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь сертификата соответствия Таможенного союза от 7 сентября 2016 г. № 05-12-2/184.

Приложения: предписания от 7 сентября 2016 г. № 05-12-1/183 на 2 л. и № 05-12-2/184 на 2 л.

Первый заместитель
Председателя комитета

05 Бак 335 50 46
07.09.2016 ПОГУ (БелЭ)

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Входящий № 05-12-1/183
от 07.09.2016 г.

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
В. Б. Татарницкий
Документ принят по СЗЭП ОГУ
«MAILGOV» Рег. № 4373
08.09.2016 г. мин.
(подпись, расшифровка текста)



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

07.09.2016 № 05-12-1/183

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Руководителю
Частного предприятия
«БелЭлектроГрупп»
УНП 790428770

ул. Чайковского, д.8, пав.147,
212002, г. Могилев

Руководителю Общества с
ограниченной ответственностью
«Европровод»
УНП 191382353
ул. Притыцкого, д.105, пом. 370
220136, г. Минск

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «БелЭлектроГрупп», (акт проверки № 08158 от 29.08.2016) выявлена опасная продукция:

кабель ВВГ Пнг(А) - LS 3X1,5 - 0,66, производства ООО «Рыбинский электромонтажный завод», Российская Федерация, поставщик ООО «Европровод» г. Минск.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) и ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (п.5.2.1.9), которым замаркирована продукция, по показателям безопасности: не обеспечивается уровень необходимой

изоляционной защиты (средняя толщина изоляции составила 0,5 мм при норме не менее 0,6 мм).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «14» сентября 2016 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

кабеля ВВГ Пнг(А) - LS 3X1,5 - 0,66 ГОСТ 31996-2012, производства ООО «Рыбинский электромонтажный завод», Российская Федерация, не соответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) по необходимому уровню изоляционной защиты.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов


В.В. Назаренко
полномочный представитель
М.П. 

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіцкі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

№ 29/2016 № 05-14-2/104



Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіцкі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов

О прекращении действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия

В результате проверки Могилевской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «БелЭлектроГрупп», (акт проверки № 08158 от 29.08.2016) выявлена опасная продукция:

кабель ВВГ Пнг(А) - LS 3X1,5 - 0,66, производства ООО «Рыбинский электромонтажный завод», Российская Федерация, поставщик ООО «Европровод» г. Минск.

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) и ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (п.5.2.1.9), которым замаркирована продукция, по показателям безопасности: не обеспечивается уровень необходимой изоляционной защиты (средняя толщина изоляции составила 0,5 мм при норме не менее 0,6 мм).

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия TC RU C-RU.MЮ62.B.01847 (срок действия с 16.04.2015 по 15.04.2020), выданным Органом по сертификации ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», Дербеневская набережная, д.11, помещение № 60, г. Москва, на серийный выпуск продукции.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по

обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «14» октября 2016г. действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия: TC RU C-RU.MЮ62.B.01847

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Департаменту контроля и надзора за строительством Госстандарта, инспекциям Департамента;

3.1. при проведении строительного надзора на объектах строительства проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства информировать об этом отдел государственного надзора и контроля Госстандарта.

4. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

4.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;


4.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведённой работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «14» октября 2016г.

5. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов

м.п.

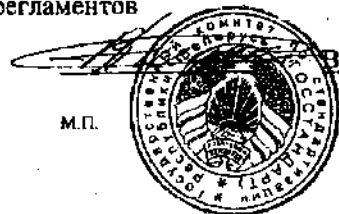

В.В. Назаренко

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 09.09.2016 № 05-12/185

Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь

Министерство торговли Республики
Беларусь

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел
Республики Беларусь

Облсполкомы

Минский горисполком

Департамент контроля и надзора за
строительством

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте
государственных органов)


О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписание Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 7 сентября 2016 г. № 05-12-1/185.

Приложение: предписание от 7 сентября 2016 г. № 05-12-1/185 на 2 л.

Первый заместитель
Председателя комитета

В.Б. Татаритский

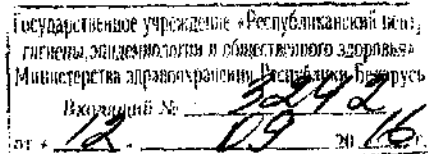

05 Бак 335 50 46
07.09.2016 ПОГУ (ПИАЛ)



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

07.09.2016 № 05-12-1/185

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Руководителю
Общества с дополнительной
ответственностью «ПИАЛ»
УНП 700368151

ул. Чигринова, д.9, каб. 6,7
212002, г. Могилев

ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
надзору за соблюдением технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки общества с дополнительной ответственностью «ПИАЛ» (акт проверки № 08160 от 31.08.2016) Могилевской областной инспекцией Госстандарта выявлена опасная продукция:

кабель силовой АВВГ-П2х2,5(N)-1 изготовитель ООО «ЭлектроПром» (фактический адрес: Российская Федерация, 182440, г. Новоржев Псковской обл., ул. Пушкина, д. 125).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) и пункта 6.2 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», которым замаркирована продукция, не обеспечена электрическая безопасность кабеля по причине невыполнения требований пп. 5.2.1.9, 5.2.1.14, 5.2.2.1, а именно:

значение средней толщины изоляции составило 0,5 мм (при допустимом значении не менее 0,8 мм), минимальная толщина изоляции синей жилы составила 0,38мм, белой жилы – 0,45мм (при допустимом значении не менее 0,62мм);

минимальная толщина наружной оболочки составила 0,82мм (при допустимом значении не менее 1,09 мм);

электрическое сопротивление токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины кабеля и температуру 20°C составило 14,4 Ом/км (синей жилы) и 14,6 Ом/км (белой жилы) (при норме не более 12,1 Ом/км).

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с 04 июня 2016 г. ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

кабеля силового на номинальное напряжение 1,0 кВ с маркировкой АВВГ-П2х2,5(N)-1 изготовитель ООО «ЭлектроПром» (фактический адрес: Российская Федерация, 182440, г. Новоржев Псковской обл., ул. Пушкина, д. 125) не соответствующего требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статья 4) - не обеспечена электрическая безопасность кабеля

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор
Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов **Назаренко**

м.п.

